

# איפוס במבנה ללא ארקת יסוד

## [מבנה בעל יסודות בהם משולב זיון מתקתי]

עמודוניים מבטון יוחבו זיוני העמודוניים על ידי טבעת גישור מפס פלדה מגולוון  $4 \times 40 \text{ mm}$  לפחות, הטמונה באדמה בעומק של  $0.5 \text{ m}$  לפחות לפחות.

בהתאם לתקנות החשמל במבנה ללא ארקת יסוד, בו מעוניינים לבצע איפוס, אין חובה לחבר את ברזי Ziun אל הפה"פ חלק מביצוע השוואת הפטנציאלים. למורת זאת סבורים בעלי המקצוע שלא יהיה חיבור של ברזי Ziun אל הפה"פ לא ניתן לקבל השוואת פוטנציאלים ראייה. אין ספק שבמקרים בהם אין רציפות של ברזי Ziun של המבנה, הייעילות של חיבור ברזי Ziun אל הפה"פ, לצורך יצירת השוואת פוטנציאלים, נמוכה יותר.


### תנאים לביצוע איפוס במבנה ללא ארקת יסוד (בעל יסוד בו משולב Ziun מתקתי):

ביצוע איפוס במבנה ללא ארקת יסוד מחייבALKTRODOT הארקה מקומית והשוואת פוטנציאלים ראייה, את התנאים הללו ניתן לקבל באמצעותם:

### ALKTRODOT הארקה מקומית

כל ALKTRODOT הארקה מקומית ניתן להשתמש באחד מסוגי ALKTRODOT המותרים בהתאם לתקנה 18 בתיקונות החשמל (ארקוט ואמצאי הגנה בפני חשמל) ואמצעי הגנה בפני חשמל:

- ALKTRODA ANKETIT בצוות מוט נחושת או מוט פלדה מצופה, בקוטר מזרע של  $12.5 \text{ mm}$  ואורך מזרע של 2 מטר, הטמנונים בקרען. מוליך נחושת שזרען חסוף בחדר מינימלי של 35
- ממס"ר שאורכו 10 מטר לפחות, או פס פלדה מגולוון בחדר  $50 \text{ mm}^2$  ועובי 4 mm לפחות, הטמנונים בקרען.

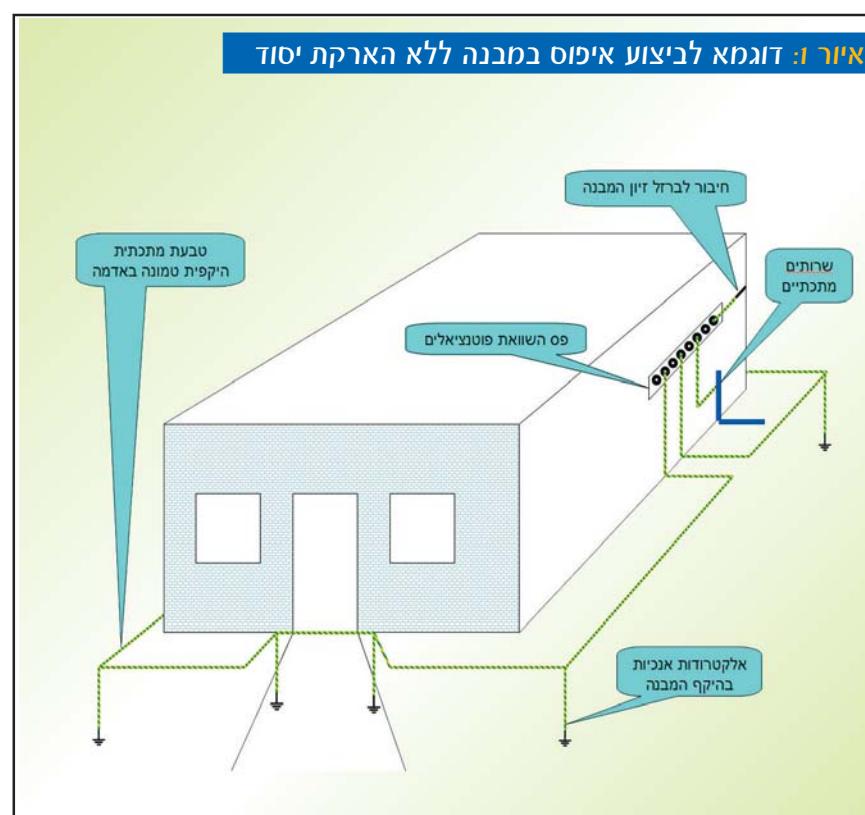

ההנגדות המרבית של ALKTRODOT הארקה ביחס למסה הכללית של האדמה לא עולה על 20 אוהם.

### השוואת פוטנציאלים

השוואת פוטנציאלים ראייה ניתן לקבל על ידי חיבור כל השירותים המתכתיים במבנה אל הפה"פ, כנדרש בתקנה 8 בתיקונות החשמל (ארקוט יסוד) ובונוסף הטמנת טבעת מתכתית היקפית באדמה מסכיב לבניה, למרחק עד 1 מטר מהמבנה. (עומק הטעינה של הטבעת היקפית יהיה  $60 \text{ cm}$  לפחות בקרען סלעתי או  $80 \text{ cm}$  לפחות באדמה או בחול). הטבעת המתכתית היקפית מחליפה למעשה טבעת הגישור הנדרשת בהארקת יסוד.

במתקני חשמל ישנים בהם אין ארקת יסוד, המוגנים בפני חשמל ב"ארקת הגנה" (ZD), העוברים בדיקה תקופתית או בדיקה לצורך הגדלת חיבור, מוגבר שערבי עכבה לולאת התקלה הנמדדים גבוהים מהערבים המרביים המותרם בהתאם לנדרש בתקנה 42 בתיקונות החשמל (ארקוט ואמצאי הגנה בפני חשמל במתוך עד 1000 וולט) ערכיהם אלה מבטחים כי במקרה של קצר יתחזק זרם קצר שיגרום להפסקת היזנה תוך חמש שניות לכל היוטר.

אחת האפשרויות במקרה זה היא בהתאם את כל מתקני החשמל במבנה ביצוע איפוס (S-C-TN, TN-S-TN) ולשנות את שיטת ההגנה בפני חשמל במתקני החשמל שבמבנה לאיפוס.

### תקנות החשמל

בהתאם לתקנות החשמל (ארקוט ואמצאי הגנה בפני חשמל) תקנות 39: (א) לא ישתמש אדם באיפוס במבנה אשר אין בו ארקת יסוד בהתאם לתקנות הארקוט.

(ב) על אף האמור בתיקנת משנה (א), מותר להשתמש באיפוס במבנה אשר אין בו ALKTRODOT הארקוט, אם יש לו ALKTRODOT הארקוט וקיים במבנה שוואת פוטנציאלים כנדרש בתיקונות הארקוט יסוד, למעט חיבור Ziun של Ziun המבנה. קיימים במבנה צרכנים נוספים המוגנים בשיטת הארקת הגנה (ZD) תוסב ההגנה אצלם להגנה בשיטת האיפוס".

### עדת הפירושים

בתשובה של ועדת הפירושים בהתייחס להשוואת פוטנציאלים במבנה טרומי בלבד, פסקה הוועדה: "מבנה קיים, לא תמיד אפשר להגיע לב逮 Ziun, אך תמיד אפשר לגשר אל פס השוואת פוטנציאלים את כל השירותים המתכתיים בכינוי בצדלי יצור 'כלוב פרואדי'. הדבר נכון גם לגבי מבנה טרומי שאין לו ארקת יסוד ואין בו אפשרות להגעה לב逮 Ziun או שלא קיים Ziun כלל, מайдך, אם לב逮 Ziun נגשים ואפשר לחברם לפס השוואת הפוטנציאלים, הרי שרצוי וכןן לעשות כן".

### מפורט בתים יבילים

במפורט החשמל לבתים יבילים (מספר 412 – ספטמבר 1990) נקבע: "מבנה הנסמך על קורות יסוד מבטון יעשה גישור בין הקורות לבין הפה"פ באמצעות פס פלדה מגולוון  $40 \text{ mm} \times 4 \text{ mm}$  לפחות המותקן על

במקרים אלה יש להתקיןALKTRODOT הארקה ארכיטקטונית בקטעים הללו, בהתאם לצורך, ולחבר אותן אל הטבעת המתחכית ההיופיע או אל הפה"פ, כדי להבטיח את רציפות תחום ההשפעה של מערכALKTRODOT הארקה של המבנה.

כאשר התחנכות של הארקה (למעט השירותים המתחכתיים המוחברים לפה"פ), ביחס למסה הכללית של האדמה עליה עול 20 אומ, יש להתקין מסביב לבנייהALKTRODOT הארקה נספות ולחבר אותן ישרות אל הפה"פ שבתו המבנה, באמצעות מוליך נחושת בעל שטח חתך המתאים לזרם קצר הצפי, ולא פחות מ-25 ממ"ר, עד לקבלת התנכות הנמוכה מ-20 אומ.

במקרים בהם לא מצליחים לשפר את התנכות הארקה, יש לשקול יישום אמצעי הגנה בפני חשמול אחר - לדוגמה מפסק מגננה בעלדיות.

לאחר ביצועALKTRODOT הארקה מקומית וביצוע השוואת פוטנציאלים ואיפוס במקtron, יש לוודא שעכבה לולאת התקלה הנמדדת מתאימה לנדרש בתקנות החשמל (בהתאם לגודל המוגל הסופי או קו ההזנה הגדול ביותר - כאשר לוח המבטחים עשוי מחומר פלסטי או בהתאם לנתקים במעלה הדינה - כאשר הלוח עשוי מחומר מתקתי).

הטבעת המתחכית ההיופיע יכולה להיות אחד מהשניים:

- פס פלדה מגולון בחתך 50 ממ"ר ועובי 4 מ"מ לפחות.
- מוליך נחושת חזק בחתך 35 ממ"ר לפחות.

טבעת מתחכית ההיופיע מתאימה (התואמת את הנדרש בסעיף קודם) יכולה לשמש גםALKTRODOT הארקה מקומית.

יש להתקין פה"פ, העומד בנדרש בתקנות 6 ו-7 בתקנות החשמל (הארקות יסוד) במבנה, אליו יש לחבר את כל השירותים הבאים:

- אתALKTRODOT הארקה המקומית (אנכית או אופקית).
- את הטבעת המתחכית ההיancock, בשתי נקודות לפחות.
- כל אחד מהשירותים המתחכתיים הנמצאים בתחום המבנה, באמצעות מוליך נפרך, כנדרש בתקנה 8 בתקנות החשמל (הארקות יסוד).

במקרים בהם תוואי השטח אינם מאפשרים את הטמנת הטבעת המתחכית ההיancock באדמה לכל היקפו של המבנה, ניתן להתקין קטיעות מסויימות, קטיניות ככל האפשר, של הטבעת המתחכית ההיancock מעל פני הקרקע בצמוד לבנייה.